


Quickguide				
Billede	Ean	Vare nr.	Beskrivelse	Type betegnelse
ABDL system MG 2000 pakke				
	57.05150.750014	54.85.557.018	ABDL system MG 2000 pakke indeholdende: 1 stk. ABDL central MG 2000, 2 stk. Optiske røgdetektorer, 2 stk. Sokler med 330 ohm modstand, 1 stk. Magnet type SG-3-87-0541, 1 stk. Anker type 45 grader fleksibelt,	MG-2000P
ABDL system MG 2000 pakke indeholdende:				
	57.05150.750007	54.85.557.005	MG 2000 - 2 relæudgange for tilslutning af magneter, den ene med 2 sekunders tidsforsinkelse, max. 400 mA, - Fejlrelæudgang, - Overvåget klokkeudgang	MG-2000
	57.05150.751202	54.85.557.076	Konventionel optisk 24VDC røgdetektor for branddetektering. Kan ikke anvendes på almindelig alarmanlæg, da den p.g.a. manglende spænding ikke kan trække relæet.	NS-3112
	57.05150.751240	54.85.557.254	Lav detektorsokkel uden modstand monteret	NS 044445
	57.05150.751219	54.85.557.296	Dørholdemagnet med udløsetryk i hvid boks, 50 Kg, for vægmontage incl. anker type 45 grader fleksibelt.	SG-3-87-0541S
Dørholdemagnet 15 og 30 cm kan afkortes. For gulv og væg montering.				
	57.07439.800533	54.85.554.684	Dørholdemagnet - Styrke 50 kg. med udløserknop. Armlængde 15 cm. Spænding 24VDC, strømforb. 60mA	1370/15
	57.07439.800540	54.85.554.697	Dørholdemagnet - Styrke 50 kg. med udløserknop. Armlængde 30 cm. Spænding 24VDC, strømforb. 60mA	1370/30
Kabel:				
	57.05152.570009	54.83.660.004	Signalkabel, halogenfri 1x2x0,6mm PT hvid spole, kabeldiameter 3,6mm	PT-HF

Installationsprincip

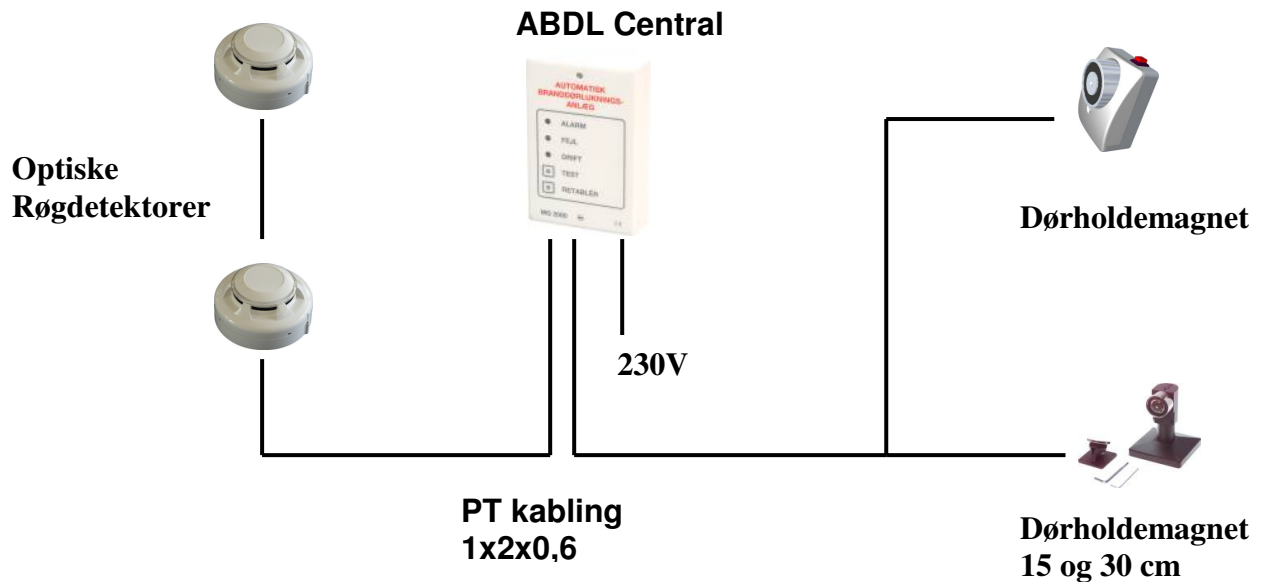

Alle AB DL centraler er godkendt sammen med deres egne optiske røgdetektorer og kan ikke blandes med andre fabrikater.

1 AB DL central kan belastes med 4 holdemagneter og 8 optiske røgdetektorer.

15 og 30 cm dørholdemagneterne kan lige og vinkel monteres for gulv eller væg samt afkortes.